

WAB-SxxxIW-AC(AC電源モデル) 施工上のご注意


このたびは本製品(法人向けマルチメディアコンセント対応無線アクセスポイント AC電源モデル)をお買い求めいただき誠にありがとうございます。設置作業の前に同梱クイックセットアップガイドに記載の「安全にお使いいただくために」および本紙記載事項をお読みの上、正しく設置してください。



注意 配線工事は、「電気設備の技術基準」及び、「内線規定」に基づき、
[電気工事士]の有資格者が必ず施工してください。

内線規定にて、低圧配線と弱電流電線との離隔が規定されており、本製品ユニットへのLAN/TELケーブルと電源ケーブルの接続時は、**双方のケーブルが接触しないよう**間隔を空けて配線処理を行ってください。

※万が一、情報コンセントボックス内設置時におけるケーブル余長等の都合により電源ケーブルとLAN/TELケーブルが施工上、接触する恐れがある場合は、市販の保護シース等を用いてLAN/TELケーブルを巻くように保護して離隔してください。

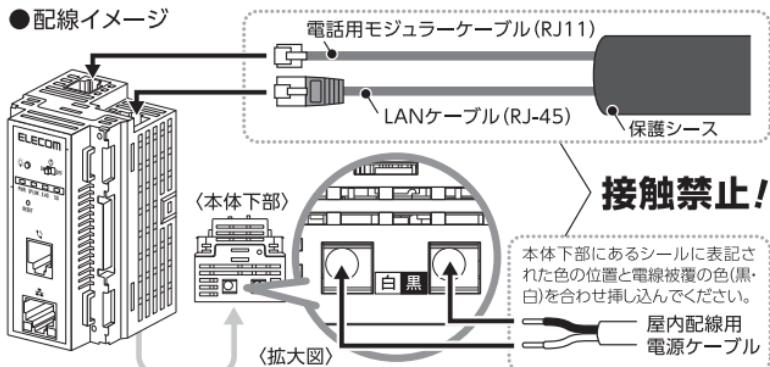

※イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。